


ОАО ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ЗАВОД
"ПРОМПРИБОР"



**ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ
РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ
ДМ-3583М**

**ПАСПОРТ
2.833.004 ПС**

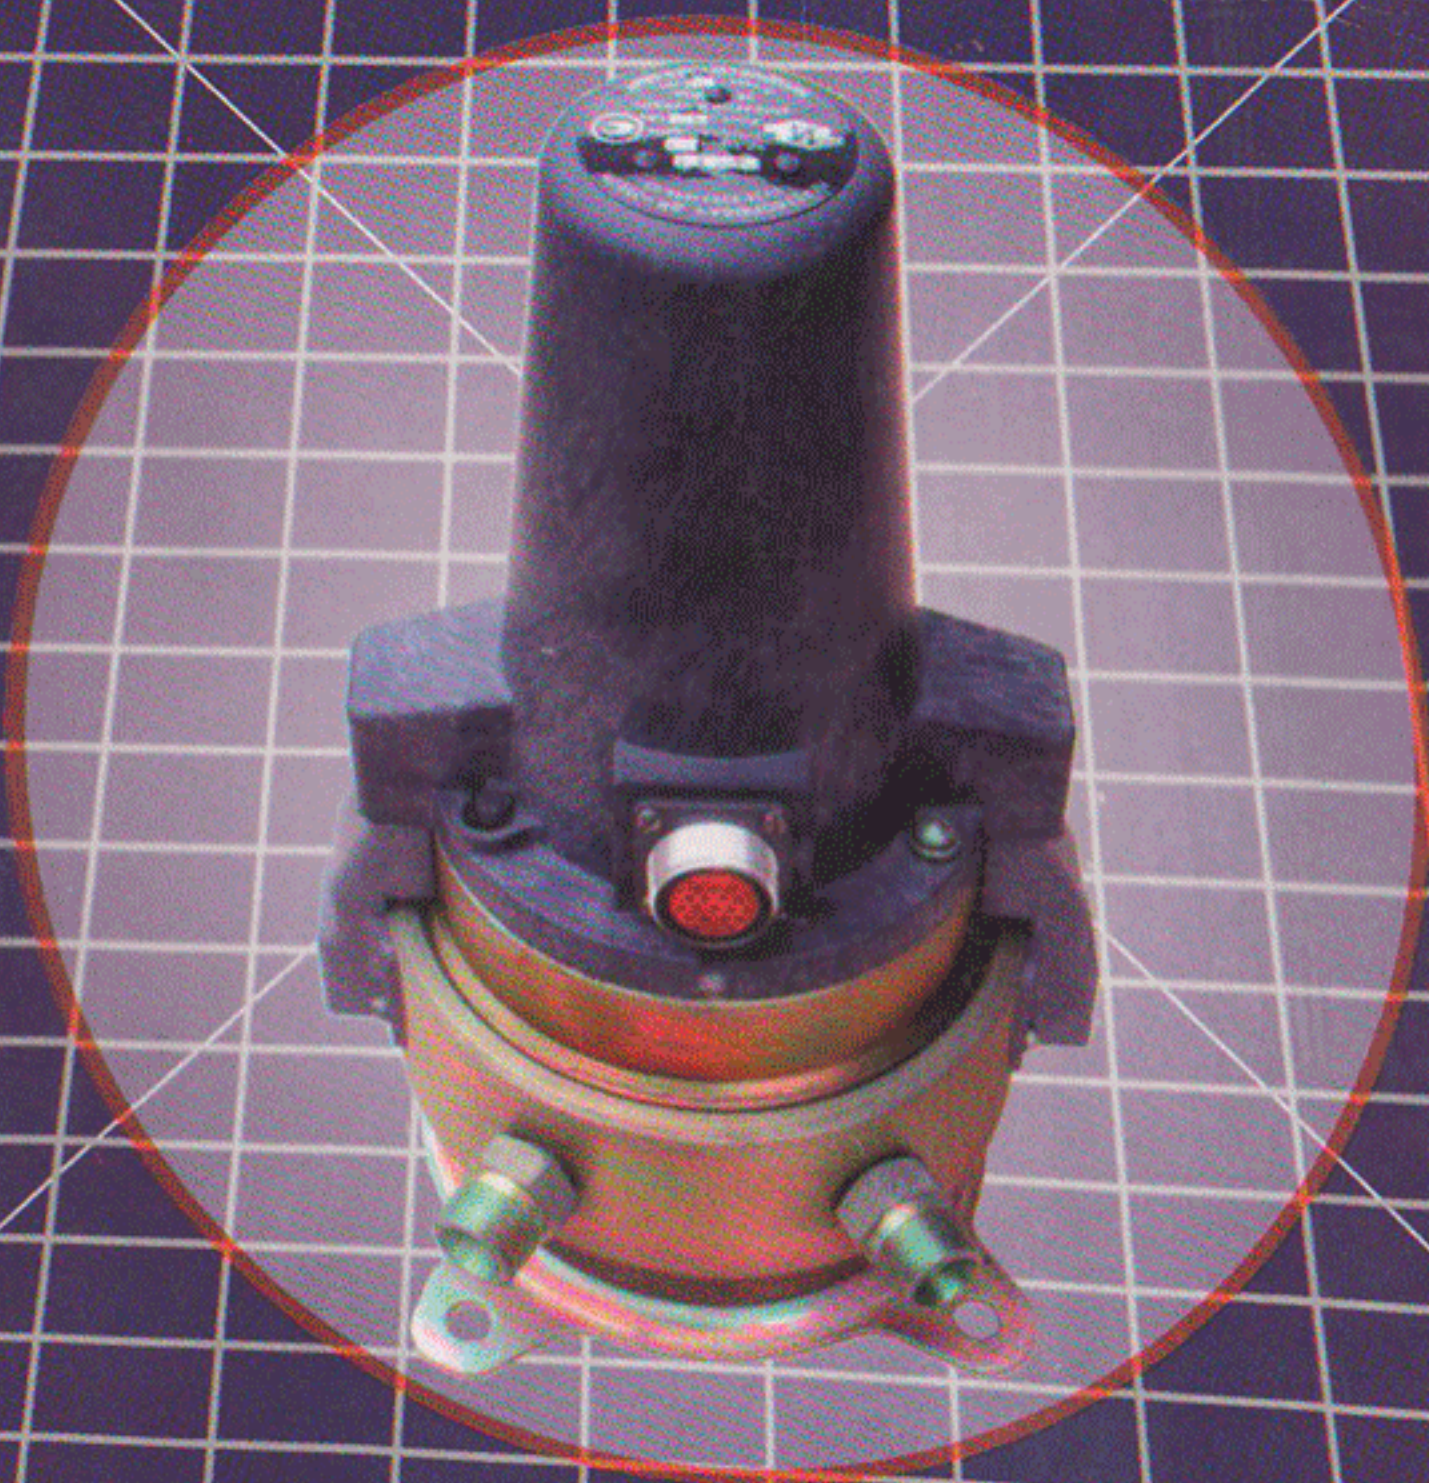

0004632

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗНОСТИ ДАВЛЕНИЙ ДМ-3583М №

4760

1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 1.1 Верхний предел измерений, кПа (кгс/м², скг/см²) 10
 1.2 Предельно допускаемое рабочее избыточное давление, МПа 16
 1.3 Класс точности 1.0
 1.4 Электрические параметры преобразователя приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Электрические параметры преобразователя

Диапазон изменения взаимной индуктивности, мГн	Угол по- терь, градус	Ход плун- жера, мм	Остаточная взаим- ная индуктивность, мГн., не более	Ток питания			Модуль сопро- тивления первич- ной цепи, Ом	Аргумент сопро- тивления первич- ной цепи, градус
				Вид тока	Величина тока, А	Частота тока, Гц		
0 - 10	7 ± 1,5	4 ⁺¹ _{-2,2}	± 0,1	перемен- ный	0,125 ^{+0,0125} _{-0,0187}	50 ± 1	90 ± 5	28,5 ± 3

1.5 Выходной сигнал преобразователя прямо пропорциональный разности давлений.

1.6 Габаритные размеры, мм – 180 x 192 x 302.

1.7 Масса, кг, не более – 12.

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ!

ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КИСЛОРОДА!

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки указана в таблице 2

Таблица 2 - Комплектность поставки

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество	Примечание
1	Преобразователь измерительный разности давлений ДМ-3583М	2.833.004	1 шт.	По заказу потребителя
2	Руководство по эксплуатации	2.833.004 РЭ	1 экз.	
3	Паспорт	2.833.004 ПС	1 экз.	
4	Клапан запорный	5.890.001-03	2 шт.	Одно из исполнений, зависимо от поставки
5	Клапан ДУ15Т/ф15с546к	(22.044.015.00-04) ТУ 26-07-1476-89	2 шт.	
6	Вентильный блок	6.451.001	1 шт.	Поставляется по заказу*

Продолжение таблицы 2

№ п/п	Наименование	Обозначение документа	Количество	Примечание
7	Вилка ШР20П4НГ8	0.364.107 ТУ	1 шт.	Допускается замена **
8	Ниппель	8.652.026-01	6 шт.	
9	Кольцо уплотнительное	8.683.133	1 шт.	
10	Кольцо уплотнительное	8.683.144	1 шт.	
11	Гайка накидная	8.930.002	6 шт.	

*) При поставке с вентильным блоком клапаны не поставляются.

**) При замене разъемом 2РМ24 использовать вместо штырьков 1, 2, 3, 4 соответственно 5, 7, 16, 14.

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

3.2 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления.

3.3 При отказе в работе преобразователя в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки организации-поставщику.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Преобразователь ДМ-3583М № 4760 упакован ОАО Ивано-Франковским заводом «Промприбор» согласно требований, предусмотренных действующей технической документацией.

ТК-3

накувалник
(должность)

Магданский
(личная подпись)

2012.04.04
(год, месяц, число)

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПЕРВИЧНОЙ ПОВЕРКЕ

Преобразователь ДМ-3583М № 4760 изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технических условий ТУ 25 - 02.031696-95 и признан годным к эксплуатации.

Начальник СК

ТК-3

(личная подпись)

(год, месяц, число)

Государственный поверитель

М.П.

(личная подпись)

(год, месяц, число)

ОАО ИВАНО-ФРАНКОВСКИЙ ЗАВОД
“ПРОМПРИБОР”

76018, Украина, г. Ивано-Франковск, ул. Ак. Сахарова, 23

тел.: (0342)75-05-92

тел./факс: (03422) 3-22-05

e-mail: prylad@prylad.com.ua

<http://www.prylad.com.ua>